

مقایسه روش تعیین حساسیت دیسک دیفیوژن و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز برای شناسایی استافیلوکوکوس مقاوم به متی‌سیلین

دکتر اکبر میرصالحیان* (دانشیار)، فرشته جبل‌عاملی (عضو هیئت علمی گروه میکروب‌شناسی)، دکتر بهرام کاظمی** (دانشیار)، دکتر صفرعلی علیزاده (کارشناس ارشد میکروب‌شناسی)

* گروه میکروب‌شناسی - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

** دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

چکیده

مقدمه: در بین باکتری‌های مؤثر در عفونت‌های بیمارستانی، جنس استافیلوکوکوس‌ها از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشند. متاسفانه حدود ۷۹٪ از سویه‌های استافیلوکوکسی جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی به پنی‌سیلین مقاوم هستند و میزان مقاومت این سویه‌ها به پنی‌سیلین‌های صناعی مقاوم به بتالاکتاماز مانند متی‌سیلین و اگزاسیلین نیز رو به فزونی می‌باشد. از این رو درمان چنین عفونت‌هایی مشکل بوده و شناسایی سریع این عوامل در درمان اهمیت دارد.

مواد و روش‌ها: تعداد ۸۵ سویه استافیلوکوکسی کواگولاز منفی و ۷۰ سویه کواگولاز مثبت از بیماران بستری در بیمارستان‌های دکتر شریعتی و مرکز طبی کودکان جدا گردید و با روش دیسک دیفیوژن مطابق روش استاندارد NCCLS تعیین حساسیت شدند و سپس با نتایج حاصل از واکنش PCR جهت جستجوی زن A mec مورد مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده ۶۲ سویه استافیلوکوکسی کواگولاز منفی (۷۲٪) و ۲۷ سویه استافیلوکوکسی کواگولاز مثبت (۲۸٪) با روش دیسک دیفیوژن نسبت به اگزاسیلین مقاوم بودند اما در روش PCR ۶۳ سویه استافیلوکوکسی کواگولاز منفی (۷۴٪) و ۲۸ استافیلوکوکسی کواگولاز مثبت (۴۰٪) دارای زن A mec بودند.

نتیجه گیری و توصیه‌ها: در مطالعه مذکور، روش دیسک دیفیوژن در مقایسه با PCR (به عنوان gold standard برای شناسایی استافیلوکوکسی کواگولاز منفی دارای حساسیت ۹۷٪/۲۸، ویژگی ۹۰٪/۰۴ و دقت ۹۴٪/۷۴) و برای استافیلوکوکسی کواگولاز مثبت دارای حساسیت ۹۲٪/۰۸، ویژگی ۹۷٪/۱۶ و دقت ۹۰٪/۱۷ بود. می‌توان گفت روش‌های فوتیپی مانند دیسک دیفیوژن به علت اینکه تحت اثر شرایط محیط رشد باکتری قرار می‌گیرند در مقایسه با روش‌های ژنتیکی مانند PCR در جستجوی زن A mec حساسیت و ویژگی پایین‌تری هستند و قادر نیستند ۱۰۰٪ سویه‌های استافیلوکوکسی مقاوم به متی‌سیلین را شناسایی کنند.

مقدمه

مقاومت با روش های مولکولی مورد ارزیابی قرار گیرند، چون عوامل محیطی روی آن اثر ندارد و از حساسیت، ویژگی و دقت بالایی برخوردار است. از جمله این روشها واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) می باشد که با آن قطعه ای از ژن DNA مربوطه و محدود به دو پرایمر F و R بوسیله آنزیم پلیمراز مورد تکثیر و سپس آشکارسازی قرار می گیرد (۷,۸). روش PCR برای شناسایی ژن A *mec* بسیار حساستر، دقیقتر و کارآتر از روش های معمول در تشخیص استافیلوکوکسی مقاوم به متی سیلین و به عنوان Gold standard می باشد (۹,۱۰,۱۱,۱۲).

به همین علت در مطالعه حاضر روش دیسک دیفیوژن *mec* (Disk diffusion) با واکنش PCR برای جستجوی ژن A در تشخیص این باکتری ها مورد مقایسه قرار گرفت و حساسیت، ویژگی و دقت آن نسبت به PCR تعیین شد.

مواد و روشها

تعداد ۱۰۵ سویه از گونه های مختلف استافیلوکوکسی از بخش های مختلف بیمارستان های دکتر شریعتی و مرکز طبی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری و به آزمایشگاه گروه میکروب شناسی دانشکده علوم پزشکی تهران انتقال داده شد. باکتری های ایزو له شده با استفاده از روش های استاندارد میکروب شناسی تعیین هوتیت گردیدند. چون حساسیت استافیلوکوک ها نسبت به اگزاسیلین مشابه متی سیلین بوده و اگزاسیلین در شرایط آزمایشگاه پایدارتر از متی سیلین می باشد، از دیسک های اگزاسیلین ۱ میکرو گرمی (oxoid) استفاده گردید. تعیین حساسیت به روش دیسک دیفیوژن بر اساس روش استاندارد NCCLS انجام شد. بر اساس این روش استاندارد از محیط کشت (Cation CAMHA) استفاده *NaCl* به اضافه ۰.۲٪ *Adjusted Muller Hint Agar*) شد و حساسیت باکتری ها بعد از ۲۴ ساعت با اندازه گیری قطر هاله عدم رشد تعیین گردید.

به منظور انجام روش PCR، ابتدا با توجه به نقشه ژنتیکی ژن A *mec*، دو پرایمر F و R با توالی ۳-

امروزه استافیلوکوکوس اورثوس و دیگر سویه های استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی مقاوم به متی سیلین در بسیاری از مناطق جهان بویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی شیوع یافته اند. این باکتریها علاوه بر متی سیلین نسبت به تعداد زیادی از داروهای ضد میکروب مقاوم هستند و مشکلات فراوانی را برای بیماران بستری در بیمارستانها علی الخصوص بخش های پر خطر مثل ICU، سوانح، سوختگی و سرطان ایجاد می کنند. بنابراین شناسایی دقیق و سریع این باکتریها در درمان عفونت های ناشی از آن ارزشمند است (۱,۲).

در حال حاضر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی با اتکا به روش های فنوتیپی اقدام به شناسایی استافیلوکوکسی مقاوم به متی سیلین می نمایند، از جمله رایج ترین آنها روش دیسک دیفیوژن می باشد که عوامل مختلف محیط بر رشد باکتری ها و نتایج آن مؤثر هستند. با وجودی که NCCLS برای کاهش اثرات جانبی این عوامل و استاندارد کردن آنها دستور العمل هایی را تهیه و ارائه نموده است اما در صدی از سویه های استافیلوکوکسی مقاوم به متی سیلین که به صورت هتروژن نسبت به این دارو مقاومت می نمایند و یا مقاومت پایینی دارند، با این روش ها تشخیص داده نمی شوند و بطور کاذب حساس ظاهر می شوند، در حالیکه به طور بالقوه مقاومت بالایی نسبت به متی سیلین نشان می دهند که در درمان های ناموفق عفونت ناشی از سویه های هتروژن مقاوم به متی سیلین، اگزاسیلین و بسیاری از داروهای ضد میکروبی دیگر در کلینیک به اثبات رسیده است (۳,۴).

علت این هتروژنیته به ژن *mec A* موجود در کروموزوم این باکتریها ارتباط دارد. این ژن پروتئین های متصل شونده به پنی سیلین تغییر ماهیت یافته ای (PBP 2a, 2') که تعامل کمی در اتصال به پنی سیلین و دیگر داروهای دسته بتالاکتام از جمله متی سیلین و طیف وسیعی از داروهای ضد میکروبی مثل کلیندامایسین، اریتروماگین، تتراسیکلین، جنتامیسین و کوتريموکسازول دارند را کد می کند و باعث مقاومت نسبت به این مواد می شوند. بنابراین برای بررسی مقاومت نسبت به متی سیلین در استافیلوکوکسی، بهتر است که خود ژن عامل



به اگزاسیلین مقاوم بودند در حالیکه زن *mec A* بوسیله روش PCR به ترتیب در ۲۸ (٪۴۰) و ۶۳ سویه (٪۷۴) از آنها مثبت بود (جدول ۱). بنابراین از ۶۳ سویه کوآگولاز منفی حاوی زن *mec A* تنها ۶۱ سویه به عنوان مقاوم به متی سیلین با روش دیسک دیفیوژن تشخیص داده شد (جدول ۲ و ۳).

جدول شماره ۱- نتایج آزمایشات DAP و PCR در شناسایی

استافیلوکوکسی مقاوم به متی سیلین

PCR		DAD		آزمایش	
<i>mec⁻</i>	<i>mec⁺</i>	حساس	مقاوم	باکتری	
۴۲	۲۸	۴۳	۲۷	کوآگولاز +	
۲۲	۶۳	۲۳	۶۲	کوآگولاز -	
۶۴	۹۱	۶۶	۸۹	جمع	

جدول شماره ۲- مقایسه PCR Disk با PCR در تشخیص

استافیلوکوکسی کوآگولاز مثبت مقاوم به اگزاسیلین

		مثبت	مثبت	PCR	Disk
جمع	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی
۲۷	۱	۲۶		مقابض	
۴۳	۴۱	۲		حساس	
۷۰	۴۲	۲۸		جمع	

حساسیت = ٪۹۲/۸۵

ارزش اخباری مثبت = ۹۷۲۹

جدول شماره ۳- مقایسه PCR با Disk در تشخیص

استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی مقاوم به اگزاسیلین

		مثبت	مثبت	PCR	Disk
جمع	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی
۶۲	۱	۶۱		مقابض	
۲۳	۲۱	۲		حساس	
۸۵	۲۲	۶۳		جمع	

حساسیت = ٪۹۷/۸۷

ارزش اخباری مثبت = ۹۷۳۸

-۳ MCTF -۵ TGGCTGTCGTGTACAATCG
-۵ MCTR -۵ CTGGAACCTTGAGCAGAG
گردید. این پرایمرها قطعه‌ای به اندازه ۳۰۳ BP از زن *A* را تکثیر می‌نمایند. برای استخراج DNA، سویه‌های مورد نظر (EDTA= 100 mM, NaCl= 100mM, Tris= 10mM, Triton 100x 1% w/v) NET انجاماد و فنل کلروفرم استفاده گردید.

سپس موارد زیر در غلظت‌های ذکر شده تهیه گردید:

میکرولیتر ۳ ۱۰ × PCR Buffer

میکرولیتر ۲/۰ MgCl₂

میکرولیتر ۳ dNTPmix(10mM)

میکرولیتر ۵ DNA (Templet)

میکرولیتر ۱۰/۶۵ D.W

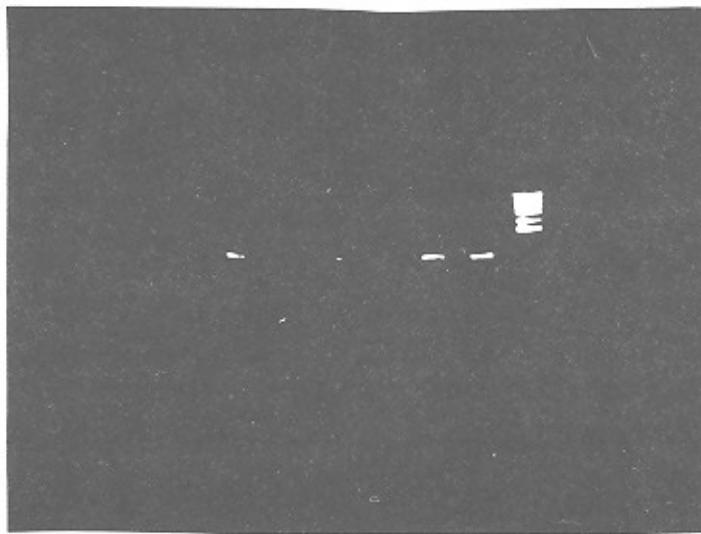
و مخلوط این مواد در دستگاه ترموسایکلر با برنامه زیر قرار داده شد:

تعداد سیکل‌ها = ۳۵، دمای ۹۴°C = predenaturation
مدت ۵ دقیقه، دمای ۹۴°C = Denaturation
دمای ۴۵ ثانیه، دمای ۵۷°C = Entention
دمای ۴۵ ثانیه، دمای ۷۲°C = Annealing
مدت ۵ دقیقه.
بعد از اتمام واکنش PCR محصول آن روی ۳۰۳ bp با

الکتروفورز شد و نوارهای DNA به اندازه ۳۰۳ bp با اتیدیوم بروماید رنگ‌آمیزی شدند و با دستگاه Transluminator قابل رویت گردیدند (شکل ۱). بعد از حصول نتایج، با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری، حساسیت روش دیسک دیفیوژن در مقایسه با روش PCR مطابق جداول ۲ و ۳ بdst آمد.

یافته‌ها

از ۱۰۰ سویه استافیلوکوکسی جمع‌آوری شده، ۷۰ سویه کوآگولاز مثبت (٪۴۰/۱۶) و ۸۵ سویه کوآگولاز منفی (٪۵۴/۸۴) بودند. ۲۷ سویه کوآگولاز مثبت (٪۲۸/۶) و ۶۲ سویه کوآگولاز منفی (٪۷۲/۹) با روش دیسک دیفیوژن نسبت

شکل شماره ۱- زل الکتروفورز شده حاوی باندهای ۲۰۲ bp تکثیر شده زل *mec A* به همراه DNA Marker

تغییر داده است حتی برای استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی و کوآگولاز مثبت، روش مجزایی را شرح داده است تا حساسیت، ویژگی و دقیقت آنها را افزایش دهد (۱۳). اما هنوز هم محققین در سراسر دنیا مواردی از ناتوانی روشهای رایج در تشخیص این باکتریها را گزارش نموده‌اند که به عنوان مثال می‌توان موارد زیر را ذکر نمود.

Mulder JG در سال ۱۹۹۶ از ۲۲۵ سویه استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی حاوی ژن *mec A* ۲۱۸ سویه را با روش دیسک دیفیوژن مقاوم به متی‌سیلین تشخیص داد و یک سویه فاقد ژن *mec A* را نیز به عنوان مقاوم به متی‌سیلین شناسایی کرد (۱۰).

Kolbert C.P در سال ۱۹۹۸ در کالیفرنیا از ۴۱۶ سویه استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی، ۱۰ سویه حاوی ژن *mec A* را با روشهای فتوتپی، حساس به اگزاسیلین و یک سویه *mec A* منفی را با روشهای فتوتپی مقاوم تشخیص داد (۱۱).

Sakoulas George در سال ۲۰۰۱ در مطالعه‌ای روی ۲۰۳ سویه استافیلوکوکسی با روشهای فتوتپی و PCR، دو

بحث

ژن *mec A* موجود در کروموزوم استافیلوکوکسی مقاوم به متی‌سیلین پروتئین‌های تغییر ماهیت دادهای را کد می‌کند (PBP 2a, 2') که تمایل کمی جهت اتصال به داروهای بتالاکتام از جمله متی‌سیلین و اگزاسیلین دارند و باعث مقاومت نسبت به این داروها می‌شوند. در ضمن تعداد نادری از سویه‌های استافیلوکوکوس فاقد ژن *mec A* به علت تولید بتالاکتاماز فراوان یا حضور پروتئین‌های اتصالی باند شونده به پنی‌سیلین نسبت به متی‌سیلین (اگزاسیلین) مقاومت نشان می‌دهند. با وجود این بعلت عدم بیان ژن *mec A* در آزمایش‌های تعیین حساسیت داروهای ضد میکروبی، مقاومت به متی‌سیلین (اگزاسیلین) در بعضی از سویه‌های استافیلوکوکسی حاوی ژن *mec A* ظاهر نمی‌شود، و این باکتریها بطور کاذب حساس تشخیص داده می‌شوند. به علت این نتایج نامتجانس، NCCLS شرایط انجام آزمایش‌های تعیین حساسیت نسبت به متی‌سیلین در استافیلوکوکسی را

حساس شناسایی شد که بیانگر عدم بیان شدن ژن A_{mec} در آزمایش تعیین حساسیت به روش دیسک می‌باشد.

با این توصیف در مطالعه ما، درصد کمی از سویه‌های استافیلوکوکسی کوآگولاز مثبت و منفی A_{mec}⁺، با روش دیسک دیفیوژن نسبت به اگزاسیلین حساس شناسایی شدند و مقاومت به متی‌سیلین (اگزاسیلین) در آنها تشخیص داده نشد.

با توجه به فراوانی عفونت‌های ناشی از استافیلوکوکسی در جامعه و دوام و پایداری آنها در طبیعت (به علت مقاومت به طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها) و رایج نبودن روشهای مولکولی مثل PCR در آزمایشگاه‌ها جهت تشخیص این سویه‌ها، عدم تشخیص این باکتریها حتی به میزان کم نیز می‌تواند مشکلات فراوانی برای سیستم بهداشت و درمان ایجاد نمایند چون با پایدار ماندن و نکثیر یافتن، می‌توانند در جامعه و مراکز درمانی گسترش یافته و عفونت‌های متعدد و مقاوم به درمان را سبب شوند. از طرف دیگر هیچ آزمایشگاهی در عمل، اقدامات لازم جهت افزایش بیان A_{mec} را در آزمایش‌های تعیین حساسیت انجام نمی‌دهد و تقریباً تمام آزمایشگاه‌ها بعد از تعیین هویت عامل سببی عفونت بطور روتین آزمایش حساسیت میکری را برای تمام داروهای در دسترس، بطور یکسان انجام می‌دهند و هیچ آزمایشگاهی استافیلوکوکوس‌ها را جداگانه نسبت به متی‌سیلین (اگزاسیلین) با رعایت شرایط اصلاح شده NCCLS تعیین حساسیت نمی‌کند، در نتیجه بر حسب عدم شناسایی برخی از سویه‌های استافیلوکوکسی مقاوم به متی‌سیلین می‌گردد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهاد می‌گردد:

اولاً: به توصیه‌های NCCLS جهت شناسایی هر چه دقیق‌تر سویه‌های استافیلوکوکسی مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) (توجه خاصی معطوف گردد) ثانیاً: با توجه به حساسیت و ویژگی بالای روش PCR از این روش جهت شناسایی سویه‌هایی که در عفونت بیمارستانی نقش با اهمیتی دارند استفاده گردد.

سویه A_{mec} مثبت را با روشهای فنوتیپی، حساس به متی‌سیلین تشخیص داد (۱۲).

Tan TY در سال ۲۰۰۲ دو روش دیسک دیفیوژن و PCR را در شناسایی استافیلوکوکسی مقاوم به متی‌سیلین با هم مقایسه کرد و حساسیت و ویژگی روش دیسک دیفیوژن را ۹۶٪ بدست آورد (۱۴).

در مطالعه حاضر ۷۰ استافیلوکوکسی کوآگولاز مثبت با روش دیسک دیفیوژن نسبت به اگزاسیلین تعیین حساسیت شدند و با روش PCR وجود ژن A_{mec} در همه آنها مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج حاصل از روش دیسک دیفیوژن مقایسه گردید. در روش دیسک دیفیوژن ۳۸/۶٪ سویه‌های استافیلوکوکسی کوآگولاز مثبت و ۷۲/۹٪ سویه‌های کوآگولاز منفی مقاوم به متی‌سیلین بودند در حالیکه سویه‌های استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی و کوآگولاز منفی به ترتیب ۴۰٪ و ۷۴٪ حاوی ژن A_{mec} بودند.

بر مبنای یافته‌های مطالعه ما روش دیسک دیفیوژن در مقایسه با روش PCR در شناسایی سویه‌های استافیلوکوکسی کوآگولاز مثبت، دارای حساسیت ۹۲/۸۵٪، ویژگی ۹۷/۶۱٪ دقت ۹۵/۷۱٪، ارزش اخباری مثبت ۹۶/۲۹٪ و ارزش اخباری منفی ۹۵/۲۴٪ بود و برای سویه‌های استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی نیز حساسیت ۹۶/۸۲٪، ویژگی ۹۵/۴۰٪، دقت ۹۴/۴۷٪، ارزش اخباری مثبت ۹۸/۳۸٪ و ارزش اخباری منفی ۹۱/۳٪ داشت (جداول ۲ و ۳).

در مطالعه ما، ۱ سویه از ۶۲ سویه استافیلوکوکسی کوآگولاز منفی در روش دیسک، مقاوم به متی‌سیلین و در روش PCR حساس بود. در سال ۲۰۰۱ A.C Fluit در مطالعه اپیدمیولوژیکی مورد مشابهی را در سویه‌های MRSA نمود و اینگونه توجیه کرد که ممکن است آنزیم بتالاکتاماز فراوان تولید می‌کنند یا پروتئین‌های اتصالی دیگری غیر از ۲a، 2' با تمایل کم در اتصال به متی‌سیلین در سطح سلول باکتری داشته باشند که باعث مقاومت به متی‌سیلین می‌شود و در واقع پروتئین تولید شده توسط ژنی غیر از ژن A_{mec} کد می‌شود (۱۵).

در این مطالعه، ۱ سویه از استافیلوکوکوس کوآگولاز مثبت و منفی A_{mec}⁺ با روش دیسک دیفیوژن به عنوان

منابع

1. Susan S. Hung, Richard platt. Risk of methicillin-resistant staphylococcus aureus after previous infection or colonization. Clin Infect Dis 2003; 36: 281-285.
2. Nitton A, Rezende MD, et al. Risk factors for methicillin-resistance among patients with staphylococcus aureus bacteremia at the time of hospital admission. Am J Med Sci 2002; 323(3): 117-123.
3. G. A. J. Ayliff. Hospital acquired infection, third edit oxford, Butterworth beinemann 2000; 440-488, 456-460.
4. Mahon Cnnie R, George Maselis. Textbook of diagnostic microbiology. 2 th ed. W B Sanders Company 2000; 81-82, 330-341.
5. Goth SH, Byrne Jh Zhang, A W Chow. Molecular typing of s. aureus on the basis of coagulase gene polymorphisms. J Clin Microbiol 1992; 30: 1642-1645.
6. Moreno FC Grisp, JH Jorgensen. Methicillin-resistant S. aureus a community organism. Clin infect Dis 1995; 21: 1308-1312.
7. Murakami K W. Minamide, K. Wade, E. Nakamura, J. Teraoka, S. Watanabe. Identification of methicillin resistant strains of Staphylococci by polymerase chain reaction. J Clin Microbiol 1991; 29: 2240-2244.
8. Neil Woodford, Alan P, Johnson. 1998. Mullecular bacteriology. Humana press, Totwa, Newjersey. P: 437-441.
9. Y. Tokue, et al. Comparison of polymerase chain reaction assay and conventional microbiologic method for detection of methicillin resistant staphylococcus aureus. Antimic. Agents and chemotherapy, 1992; 36(1).
10. Mulder JG. Regional public health laboratory. Groningen, the Netherlands. Comparison of disk diffusion, the e.test and detection of mec A for determination of methicillin resistance in coagulase negative Staphylococci. Eur J Microb Infec Dis 1996 Jul; 15.
11. Kolbert CP, Coolly JE, Lee MJ, Persing DH. Detection of the staphylococcal meca gene by chemiluminescent DNA hybridization. Aug 1995; 33(8): 2179-2182.
12. Sakoulas GPC, Degirolami and HS Gold. Methicillin resistant staphylococcus aureus comparison of susceptibility testing methods and analysis of meca positive strains. JCM 2001 Nov; 39(11): 3946-3951.
13. National committee for clinical laboratory standard. 2000 methods for dilution antimicrobial susceptibility testing for bacteria that grow aerobically. 5 th ed. Approved standard M₇-A₅.
14. Tan Ty. Department of medical microbiology and public health laboratory, university hospital of Walse, Heath park. Cardiff Jan. A comparison of PCR detection of meca with two standard methods of oxacillin disk susceptibility testing for coagulase negative Staphylococci. Jurnal Med Microbiology 2002; 51(1): 83-85.
15. A.C Fluit, et al. Epidemiology and susceptibility of 3051 staphylococcus aureus isolate from 25 university hospitals participating in the Eur SENTRY study JCM 2001; 39(1): 3724-3732.